




SECCIÓN TRIPLEX 1/0AWG - 2AWG
Escala: SIN

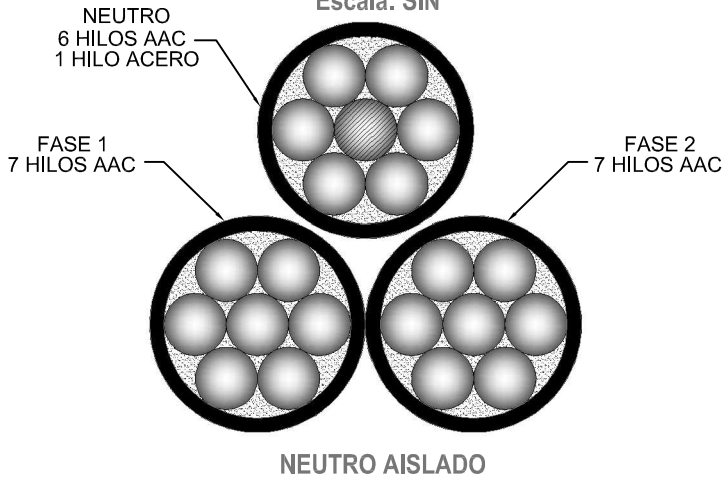


SECCIÓN TRIPLEX 1/0AWG - 2AWG
Escala: SIN

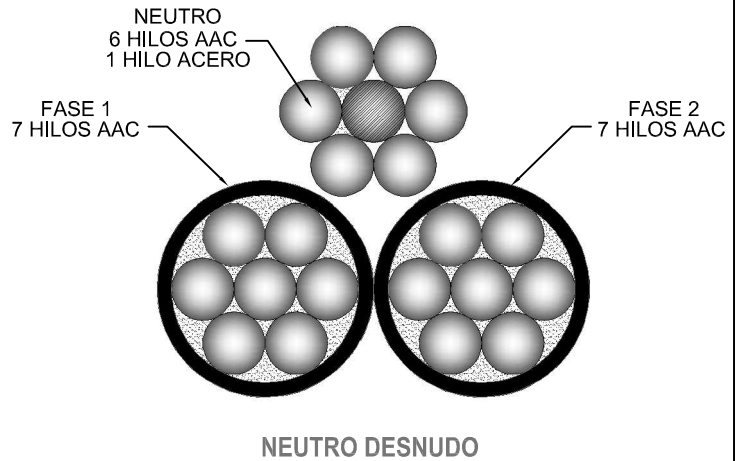

SECCIÓN CUADRUPEX 1/0
Escala: SIN

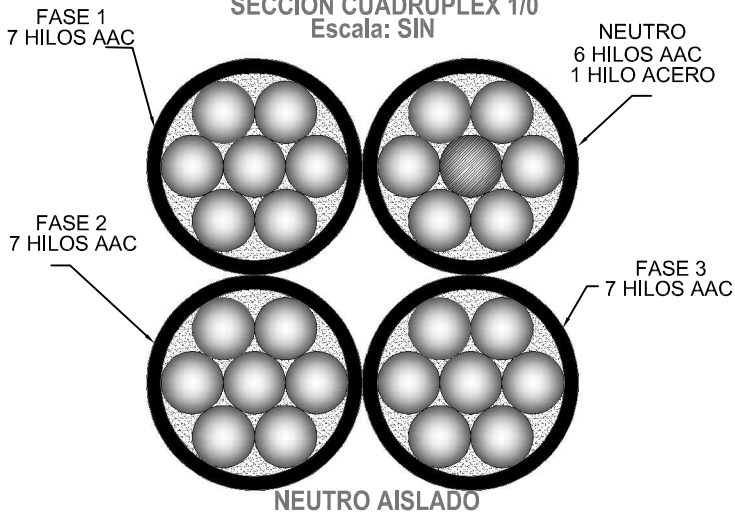

SECCIÓN CUADRUPEX 1/0
Escala: SIN

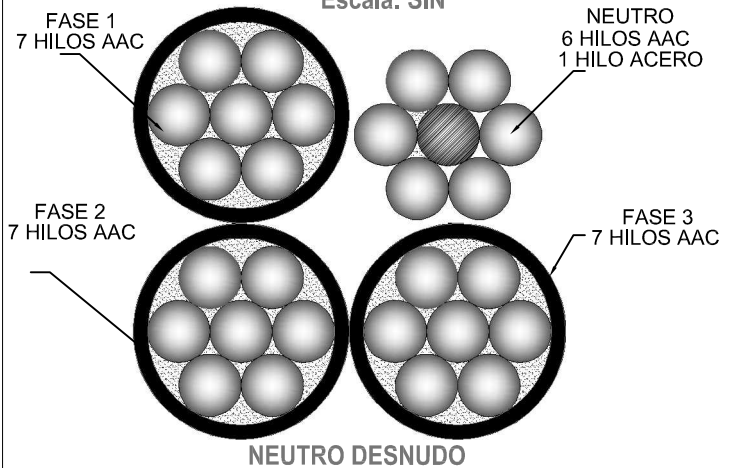

| Requisitos Dimensionales de los Conductores de Fase | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Calibre AWG | Calibre MCM | Nº alambres | Sección (mm ²) | Diámetro nominal del alambre (mm) |
| 1/0 | 105 | 7 | 53,54 | 3,12 |
| 2 | 66,4 | 7 | 33,62 | 2,47 |

| Requisitos Dimensionales de los Conductores de Neutro | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| Calibre AWG | Composición | | Sección (mm ²) | | | Diámetro (mm) | | |
| | No Alambres Aluminio | No Alambres Acero | Alambre Al | Alambre Acero | Total | Alambre Al | Alambre Acero | Total |
| 1/0 | 6 | 1 | 53,54 | 8,92 | 62,46 | 3,37 | 3,37 | 10,11 |
| 2 | 6 | 1 | 33,62 | 5,6 | 39,22 | 2,67 | 2,67 | 8,02 |

Compañía Energética de Occidente

CABLE TRENZADO ALUMINIO TRIPLEX
1/0 NEUTRO ACSR 2 AWG
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
OFICINA TÉCNICA
ET-CO-04-11

OCTUBRE 2011

VER. 01