



CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	RTC	CLASE O EXACTITUD	POTENCIA DE EXACTITUD
-----		20 / 5	0,5S	5 VA
-----		100 / 5	0,5S	5 VA
-----		200 / 5	0,5S	5 VA

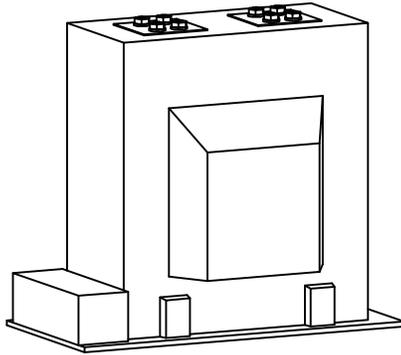


TIPO INTERIOR

CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	RTC	CLASE O EXACTITUD	POTENCIA DE EXACTITUD
-----		600 / 5	0,5S	5 VA
-----		1200 / 5	0,5S	5 VA

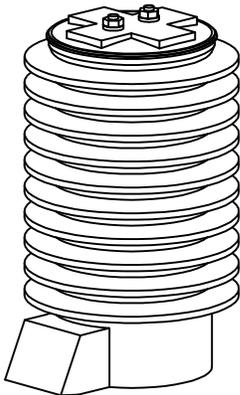

CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	RTC	CLASE O EXACTITUD	POTENCIA DE EXACTITUD
-----		20 / 5	0,5S	5 VA
-----		100 / 5	0,5S	5 VA
-----		200 / 5	0,5S	5 VA

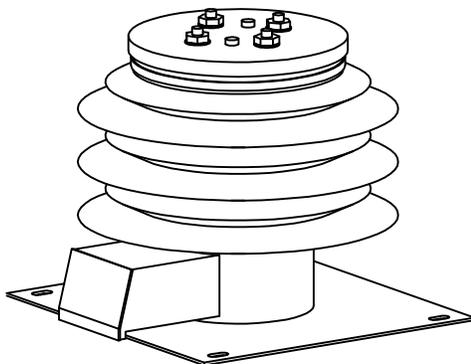

TIPO EXTERIOR

CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	RTC	CLASE O EXACTITUD	POTENCIA DE EXACTITUD
-----		600 / 5	0,5S	5 VA
-----		1200 / 5	0,5S	5 VA

NOTA :

Transformadores utilizados y normalizados por la Compañía Energética De Occidente S.A.S - E.S.P.

Compañía Energética
de Occidente

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO
INTERIOR Y EXTERIOR

NORMA DE ACOMETIDAS Y MEDICIÓN

SEP 2014

VER.02

Plano:
AM-MS-15

Hoja 1/1