




VISTA LATERAL

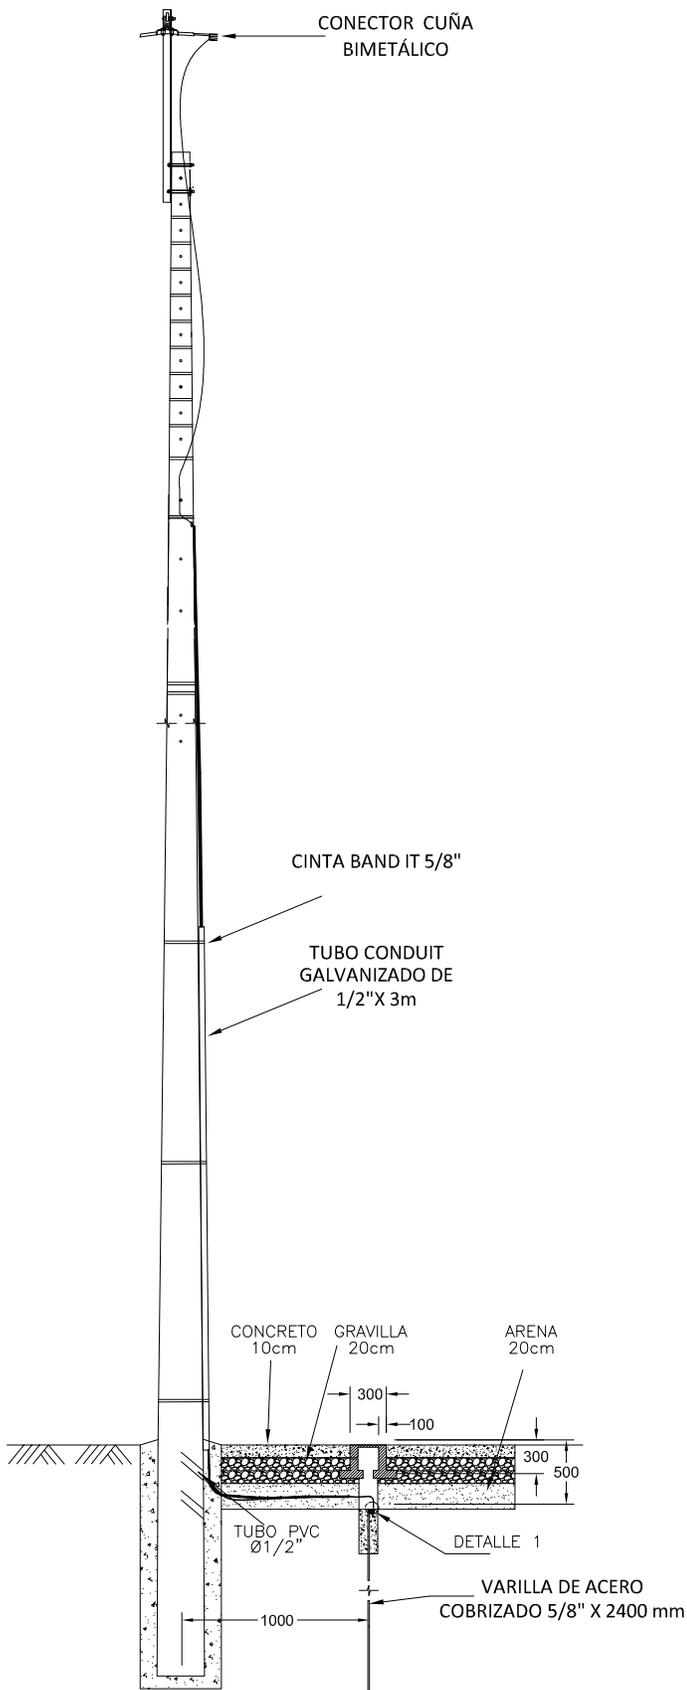

DETALLE 1
OPCION 1
CONECTOR

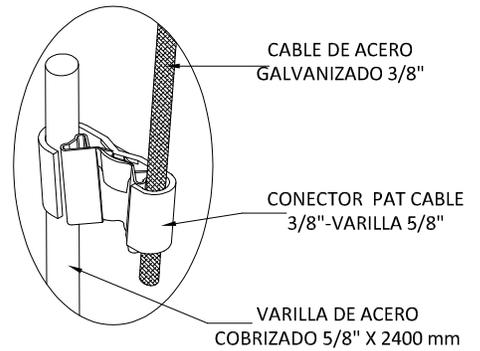

DETALLE 1
OPCION 2
CON SOLDADURA

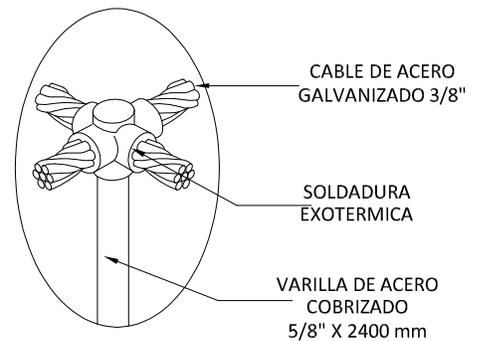

Nota:

*1 Dimensiones en milímetros.

*2 Si se utiliza un registro de forma cilíndrica será de diámetro de 300mm.

*3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTCT1	MONTAJE CONJUNTO PAT CT TIPO POSTE -EQUIPOS	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PT32ta	CONJUNTO DE S.P.T PARA CABLE DE GUARDA ACERO GALVANIZADO - VARILLA CON TUBO - PT32TA	u	1
1450301	CONECTOR CUÑA 1/0 AWG 1/0 AWG BIME *(1)	u	1
1450306	CONECTOR CUÑA 4/0 AWG 1/0 AWG BIME*(1)	u	1

*(1) De acuerdo a las necesidades del cable de guarda

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1316171	CABLE DE ACERO EXTRARESISTENTE GALVANIZADO 3/8"	m	12
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	1
2677797	HEBILLA PARA CINTA BAND IT 5/8"	u	3
2677691	CINTA BAND IT 5/8"	rollo	0,1
(1)	CONECTOR CUÑA BIME(1)	u	1
1450181	CONECTOR PAT CABLE 3/8-VARILLA 5/8	u	1
1822100	TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2"X 3m	u	1