


## VISTA LATERAL

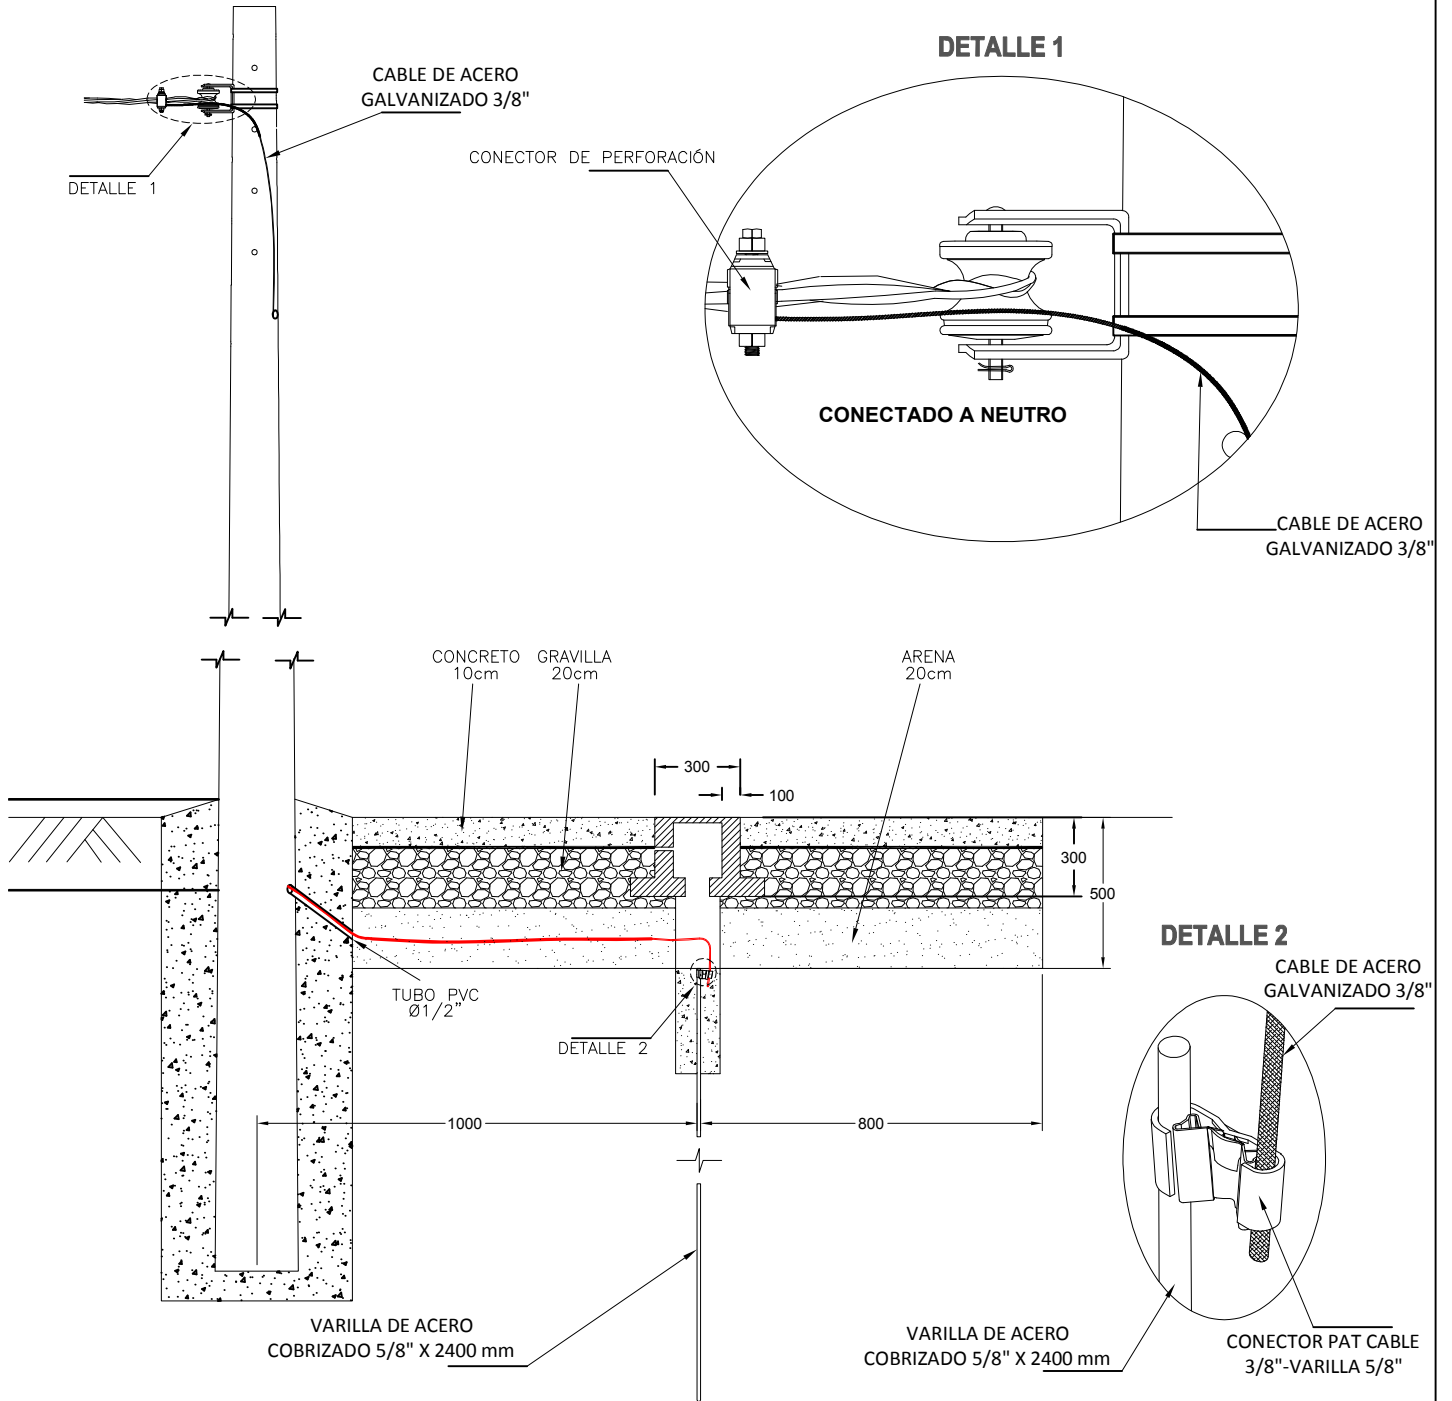

**Nota:**

- \*1 Dimensiones en milímetros.
- \*2 Se aterrizará todos los fines de línea de la red de baja tensión.
- \*3 Si se utilizara un registro de forma cilíndrica será de diámetro de 300mm.
- \*4 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.

**UCC MANO DE OBRA**

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTBT1	MONTAJE CONJUNTO PAT BT	u	1

**UCC MATERIALES**

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PTBT22a	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA BT ACERO GALVANIZADO	u	1

**LISTA DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1316171	CABLE DE ACERO EXTRARESISTENTE GALVANIZADO 3/8"	m	8
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	1
1450181	CONECTOR PAT CABLE 3/8"-VARILLA 5/8"	u	1