




VISTA LATERAL EQUIPO

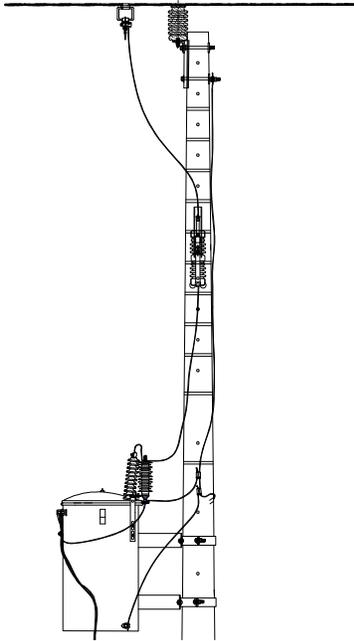

VISTA LATERAL ELECTRODO DE PAT

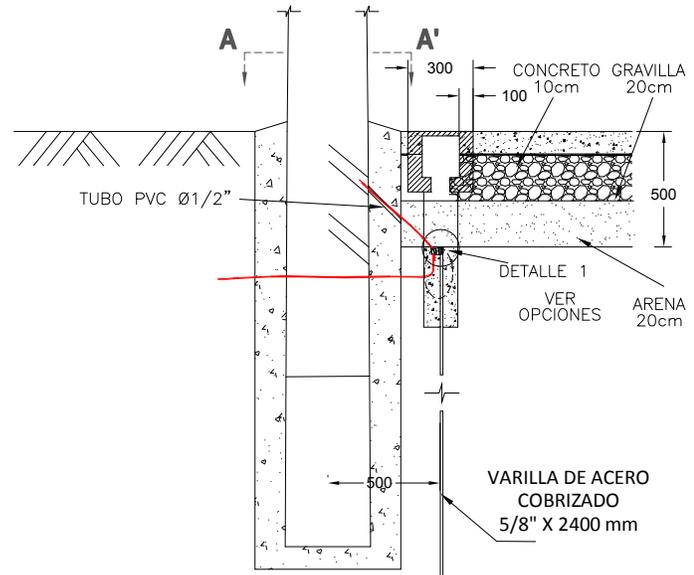


CORTE A A'

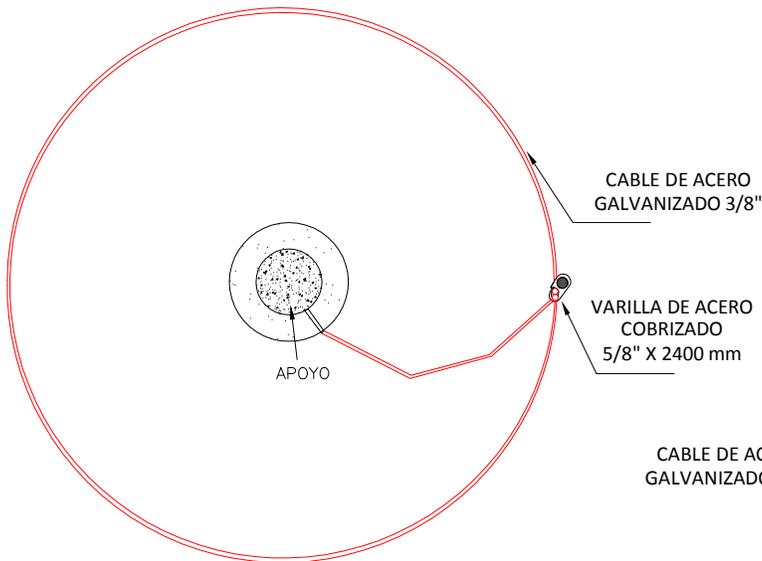


CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"

DETALLE 1 OPCION 1 CON CONECTOR

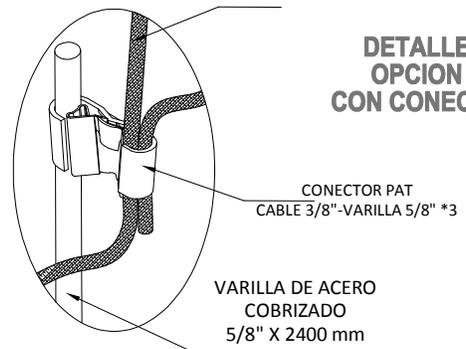

VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm

DETALLE 1 OPCION 2 CON SOLDADURA

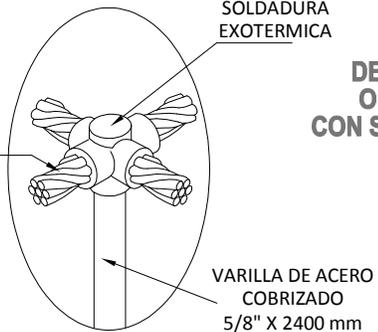

VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm

Nota:

- *1 Garantizar las tensiones de paso y de contacto sean menores a las máxima permisible..
- *2 Se utilizará este tipo de SPT cuando la resistividad del terreno no sea la adecuada.
- *3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.

UCC MANO DE OBRA

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTCT2	MONTAJE CONJUNTO PAT CT TIPO POSTE -EQUIPOS - ANILLO	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PTCT23a	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT - EQUIPO ACERO GALVANIZADO - ANILLO	u	1

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1316171	CABLE DE ACERO EXTRARESISTENTE GALVANIZADO 3/8"	m	16
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	1
1450181	CONECTOR PAT CABLE 3/8" A VARILLA DE 5/8"	u	1