

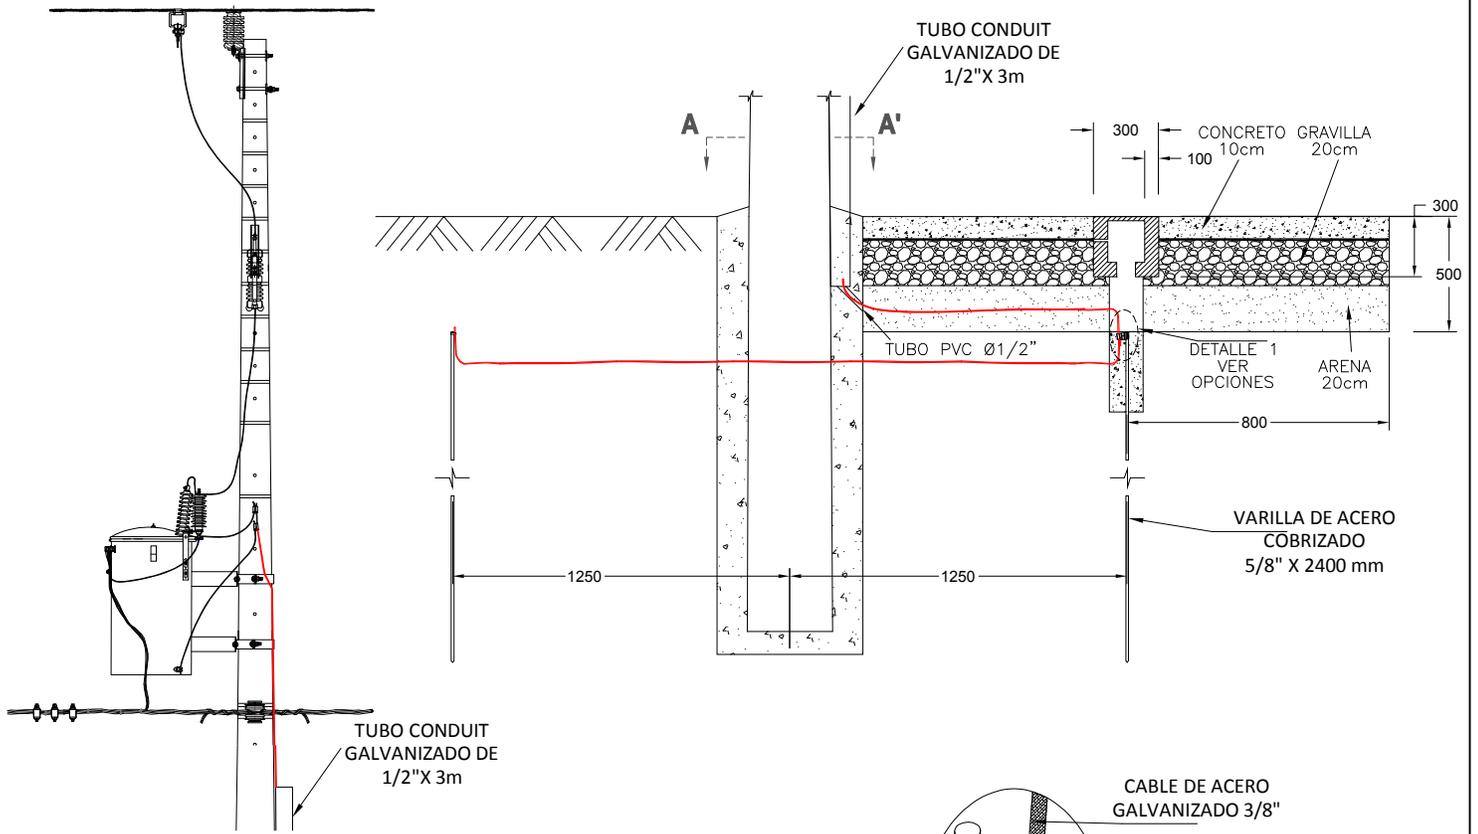
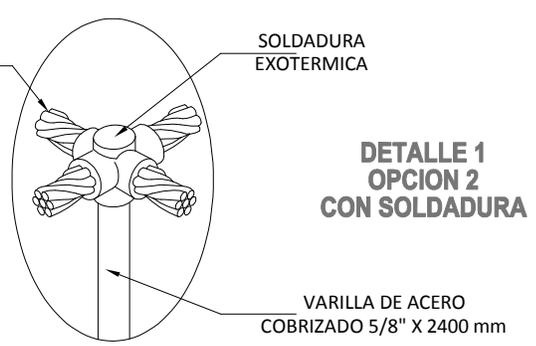


VISTA LATERAL EQUIPO

VISTA LATERAL ELECTRODO PAT

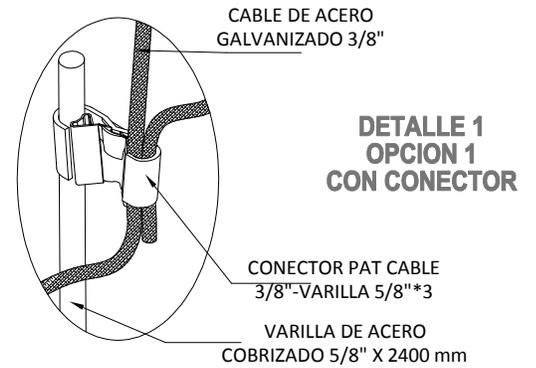

CORTE A A'

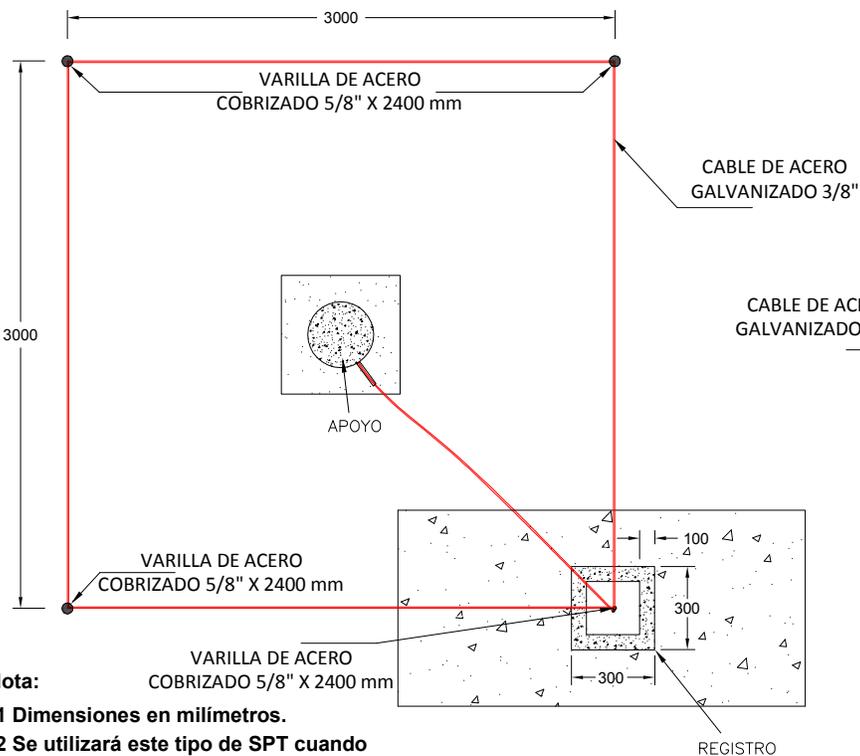

- Nota:**
- *1 Dimensiones en milímetros.
 - *2 Se utilizará este tipo de SPT cuando la resistividad del terreno no sea la adecuada.
 - *3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.
 - *4 Garantizar las tensiones de paso y de contacto sean menores a las máxima permisible..

UCC MANO DE OBRA

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTCT3	MONTAJE CONJUNTO PAT CT TIPO POSTE -EQUIPOS - CUADRADO	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PTCT24ta	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT TIPO POSTE ACERO GALVANIZADO - 4 VARILLAS	u	1

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1316171	CABLE DE ACERO EXTRARESISTENTE GALVANIZADO 3/8"	m	24
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	4
1450118	CONECTOR PAT CABLE 3/8"-VARILLA 5/8"	u	4
2677795	HEBILLA PARA CINTA BAND IT 1/2"	u	3
2677666	CINTA BAND IT 1/2"	rollo	0,1
1822100	TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2"X 3m	u	1